



POSTE BETON ARMÉ 8m² - TOIT TERRASSE - 400 KVA

CARACTERISTIQUES GENERALES

Local en béton armé 3,69 X 2,16 X 3,18h 13.5T
Toiture terrasse
Enduit extérieur RAL 1015 (beige) ou RAL 6003(vert)
Plancher intérieur béton couleur gris avec trappe d'accès
Porte 800 X 2000 en aluminium non ventilée
Porte 1050 X 2000 en aluminium non ventilée
Serrure anti panique à plastron organigramme ENEDIS
Canon 2 clés ENEDIS
4 grilles de ventilation à chevrons 1000 X 500

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DU POSTE

Tableau HTA Monobloc de type 2I +P - HN 64-S-52
2 interrupteurs manuels + verr
1 interrupteur fusible + Mx 230VAC Verrouillage C4 HT BT

Transformateur cabine 15 /20kV400 kVA
Type EcoDesing 2021 Tiers 2 pertes réduites
Avec: Capot BT, Guillotine de Verrouillage des têtes HTA DGPT2 ou similaire

Disjoncteur débrochable NSX 4P sur châssis y compris protection IPXX
Micrologic 2.3, Mx SD/OF
Epanouisseur amont/aval
Verrouillage

Liaison HTA 3 X 50² ALU 12/20 Kv - CSE/CSD
Liaisons BT pour 400 KVA 2 x 240² Alu/ phase
Circuit de déclenchement défaut interne transformateur huile
Circuit de terre des masses métalliques 25mm² cuivre poste abonné C13100
Régime de neutre TT
(relais différentiel réglable en temps et en seuil + tore sur le neutre à la terre)
Coffret plombable de protection circuit tension et liaisons de comptage 2 x 4 x 6²
Emplacement pour châssis de Comptage électronique (liaisons U & I fournies)
Câble blindé HN 32 S 34



TABLEAUTIN

Tableautin 3 rangées pour poste de transformateur C13100
Protection par Fusible HPC
En tête 2x20A protection travailleurs diff 30mA
1x2A circuit déclenchement défaut interne transformateur
2X2A détecteur de défaut HTA
2x10A télécommande BAES
2x16A prise de courant
2x10A éclairage

EQUIPEMENT AUXILIAIRES

Eclairage intérieur par 1 hublot 75w commandé par un interrupteur
2 x PC 16A+T
1 Détecteur de défaut directionnel DDD
1 support HPC
1 support poignée de manœuvre


EQUIPEMENTS DE SECURITE NORMALISES

1 jeu d'affiches réglementaires
1 perche détection d'absence tension et tire corps
1 bloc d'éclairage secours fixe
1paire de gants isolants,
1 extincteur 2Kns


CONTROLES

Vérification règlementaire des équipements électriques du poste
au départ de l'usine par un organisme agréé


FAÇADE AVANT

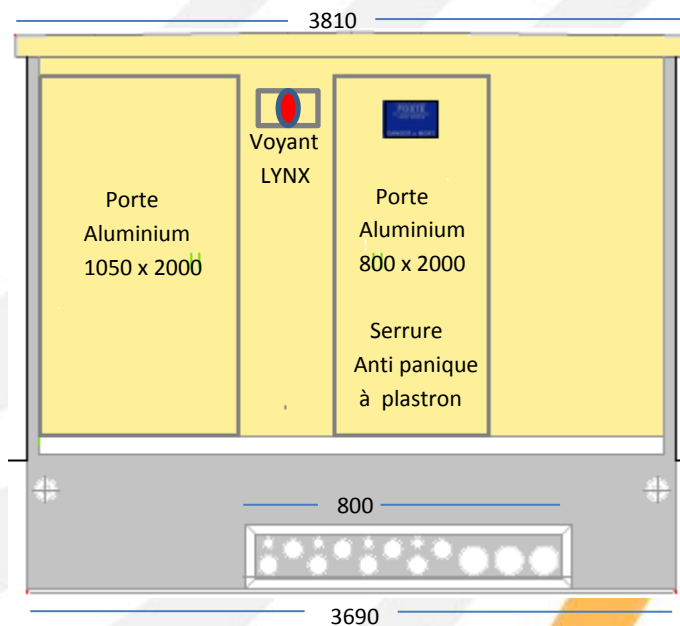


FAÇADE ARRIERE

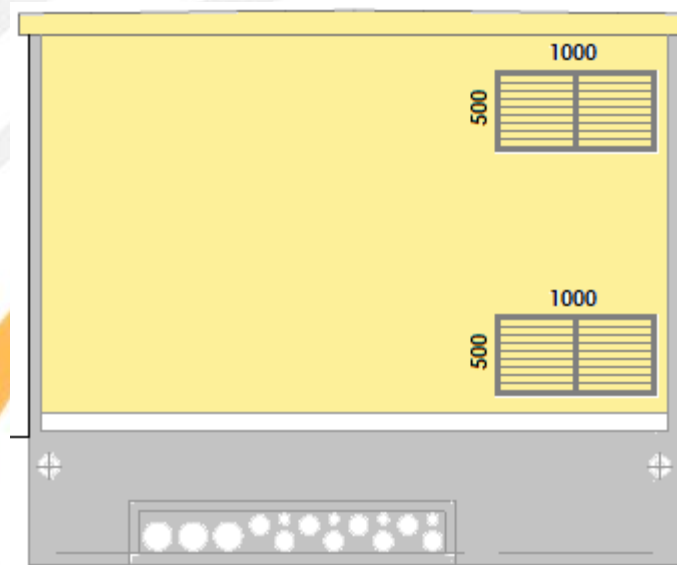


FAÇADE DROITE

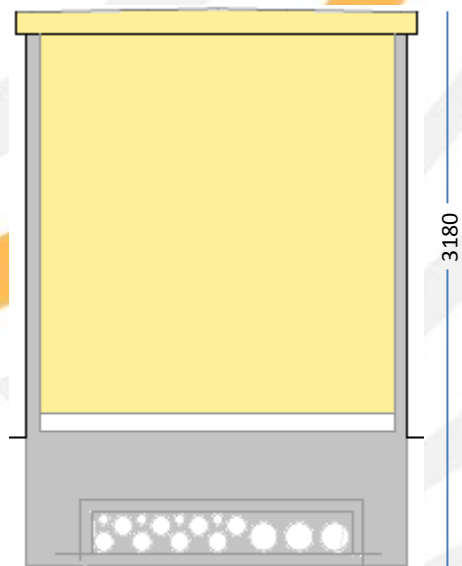

FAÇADE GAUCHE

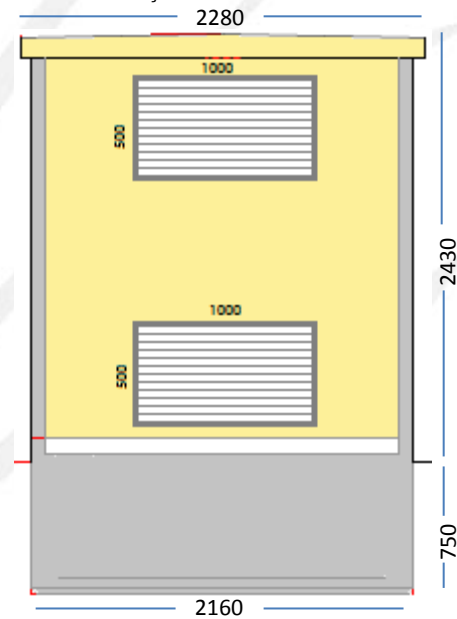

DISPOSITION EQUIPEMENTS

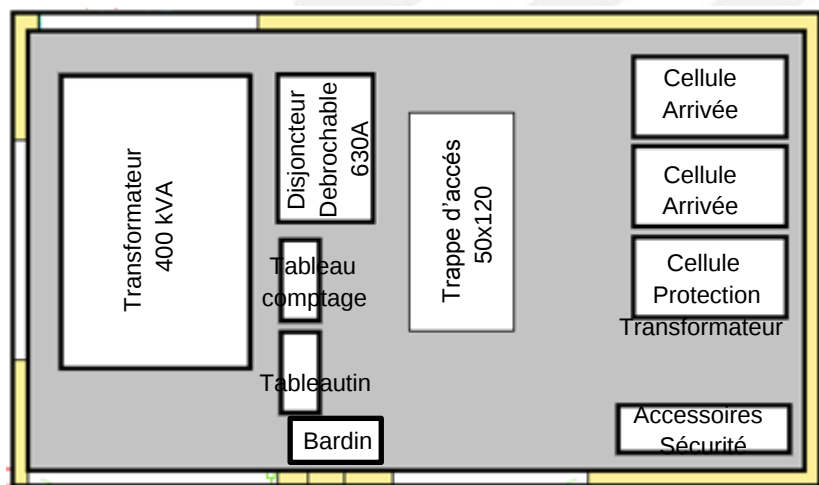

PLAN DE FOUILLE

